




Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06



lp	Nazwa elementu	Kod	ilość	uwagi
1	Uchwyty poziome slalom	UPS 210	1	
2	Drabinki panelowe	DPA 120/195	1	
3	Drążki pojedyncze	D 170	1	
4	Drążki pojedyncze	D 170	1	
5	Drążki wertykalne	DV 169/280	1	
6	Drabinki panelowe poziome	DPP 137/240	2	
7	Poręcze zaokrąglone	PZ 180/60	2	
8	Poręcze łamane	PL 220/150	2	
9	Drążki podwójne	D2 50	3	
10	Drążki brzuszki	DB	2	
11	Drążki podwójne	D2 80	2	
12	Koła gimnastyczne	KG	1	
13	Drążki pojedyncze	D 120	1	
14	Drążki pojedyncze	D 90	1	
15	Ławeczka powieszana	LP	1	
16	Ławeczka skośna	LPS	1	
17	Drążki pojedyncze	D 90	2	
18	Poręcze wolnostojące z drążkiem	PWd 170/150	2	
19	Step	ST 50/50/80	1	
20	Step	ST 50/50/60	1	
21	Step	ST 50/50/40	1	
22	Poręcze zaokrąglone	PZ 100/40	2	
23	Poręcze zaokrąglone	PZ 80/40	2	
24	Słup prosty	S 90x90	13	1x230cm, 1x300cm, 8x330cm, 1x170cm, 2x200cm

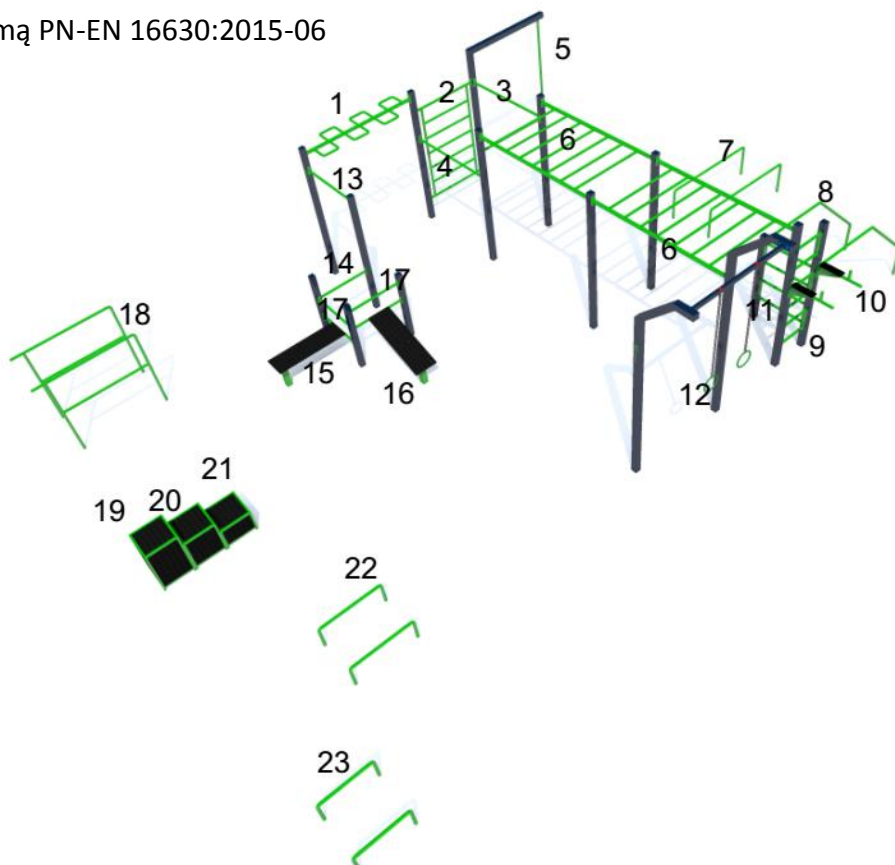

MATERIAŁY:


Słupy wykonane z profilu stalowego 90x90x2,5 ze stali S235, cynkowanej i malowanej proszkowo. Drażki – o przekroju $\varnothing 42,4 \times 2,4$; $\varnothing 42,4 \times 3,2$; $\varnothing 60,3 \times 3,2$; $\varnothing 40 \times 2$; $\varnothing 35 \times 1,5$; $\varnothing 42,4 \times 3,2$; $\varnothing 42,4 \times 2,9$ [mm], ze stali S235, cynkowanej i malowanej proszkowo, lub z stali nierdzewnej $\varnothing 40 \times 1,5$; $\varnothing 60 \times 2$; $\varnothing 30 \times 2$ [mm]

Posadowienie – bezpośrednio zakotwione słupów w gruncie przez zabetonowanie.

Siedziska i podłokietniki wykonane z sklejki wodoodpornej opcjonalnie z płyty HDPE, lub płyty HDPE antypoślizgowej.

MONTAŻ:

- wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu,
- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta.

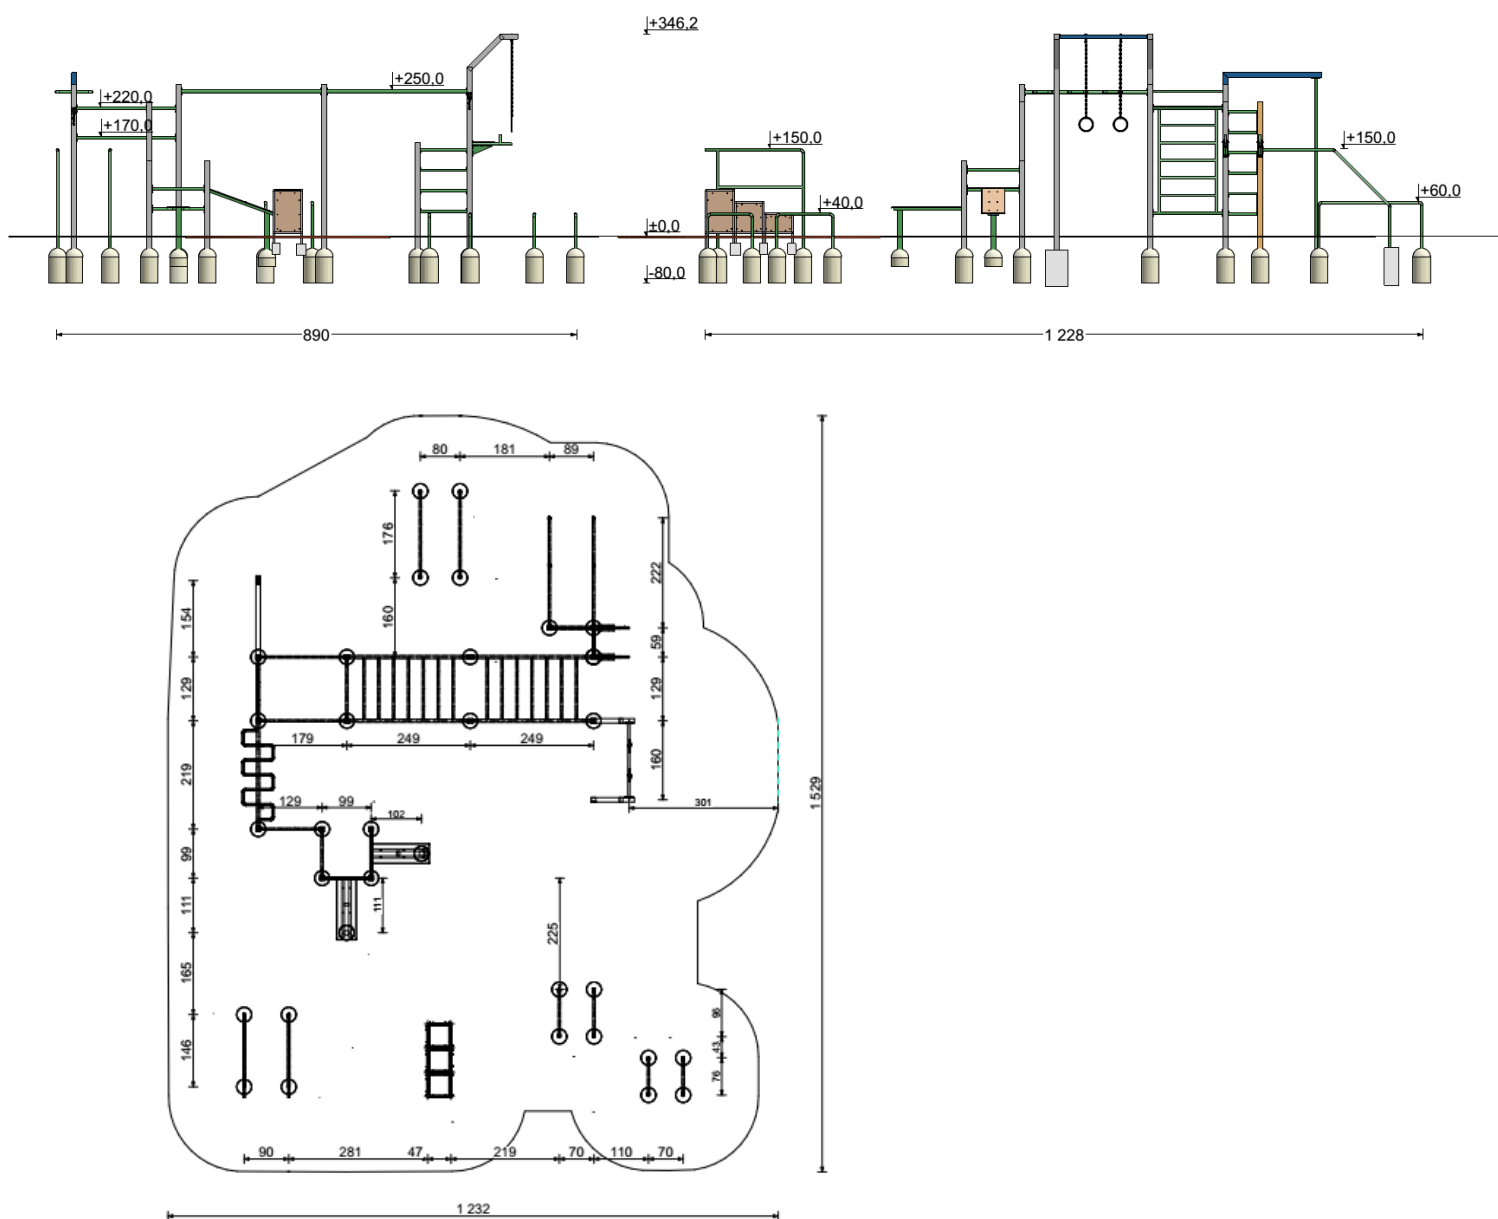



DANE TECHNICZNE:

- Gabaryty urządzenia 8,90 x 12,28 m
- Strefa funkcjonowania 12,32 x 15,29 m
- Wysokość maksymalna urządzenia ~ 3,46m
- Głębokość posadowienia -0,8 m

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

- Urządzenie przeznaczone jest do montażu na przestrzeni ogólnodostępnej.
- Zestaw sprawnościowy przeznaczony jest dla osób posiadających wzrost powyżej 140 cm
- Korzystanie z urządzenia w przypadku dzieci i młodzieży powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
- Liczba osób mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna przekraczać 19.

DODATKOWE WIZUALIZACJE:

